

## licitacoes

**De:** <licitacao@castiron.com.br>  
**Data:** terça-feira, 16 de fevereiro de 2021 18:09  
**Para:** <licitacoes@saaecarmodocajuru.mg.gov.br>  
**Anexar:** DN600 - ARTIC OU SIMPLES - CAST IRON.pdf  
**Assunto:** Pedido de Esclarecimento ( PR nº 06/2021 - SAAE CARMO DO CAJURU / MG )  
Bom dia,

Venho por meio desta, solicitar o esclarecimento do **Pregão Presencial nº 06/2021 – SAAE CARMO DO CAJURU / MG.**

É solicitado no **ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – OBRAS 01 ( item 10 ), 02 ( item 18 ), 03 ( item 26 ), 04 ( item 34 ) e 06 ( item 75 )**  
**( TAMPÃO ARTICULADO FERRO FUNDIDO C/ ARO REDONDO DN 600MM – CAPACIDADE 40 TON, ( NBR 10160/2005 ) – DIZERES: SAAE-ESGOTO )**

A(s) pergunta(s) é(são) a(s) seguinte(s):

- 1) Gostaríamos de saber, se o **DESENHO DO TAMPÃO ( ANEXO – DN600 – ARTIC OU SIMPLES )**, atende ao que é solicitado nas **OBRAS 01 ( item 10 ), 02 ( item 18 ), 03 ( item 26 ), 04 ( item 34 ) e 06 ( item 75 )** do Edital por V.Sas.?
- 2) Poderiam nos fornecer **FOTOS / DESENHOS** do referido TAMPÃO em seu almoxarifado?
- 3) O fornecimento será **ÚNICA** ou **PARCELADA**?

Aguardamos um breve retorno para que possamos participar da referida licitação.


Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente,






DESCRITIVO
TAMPA: 625
BASE (ARO/TELAR): 760
ALTURA DO CONJUNTO: 100
MEDIDAS EM MILÍMETROS

TAMPA VISTA SUPERIOR

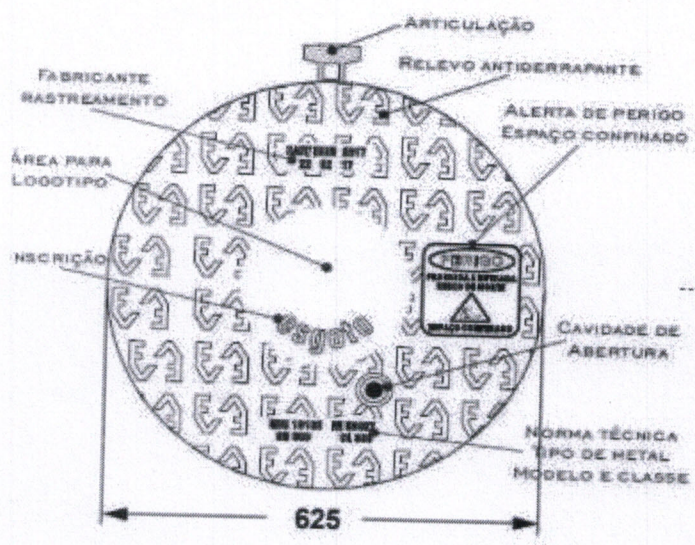

ARO (TELAR) VISTA SUPERIOR

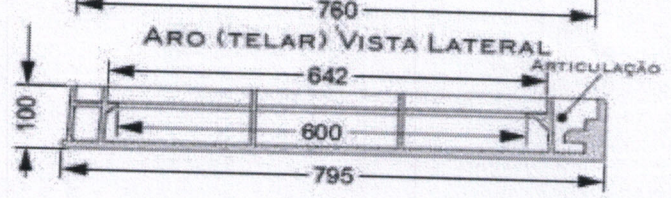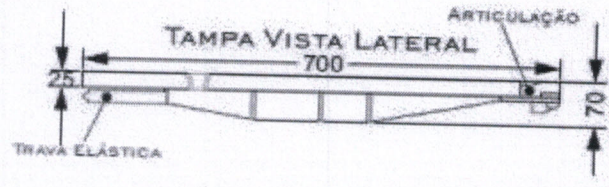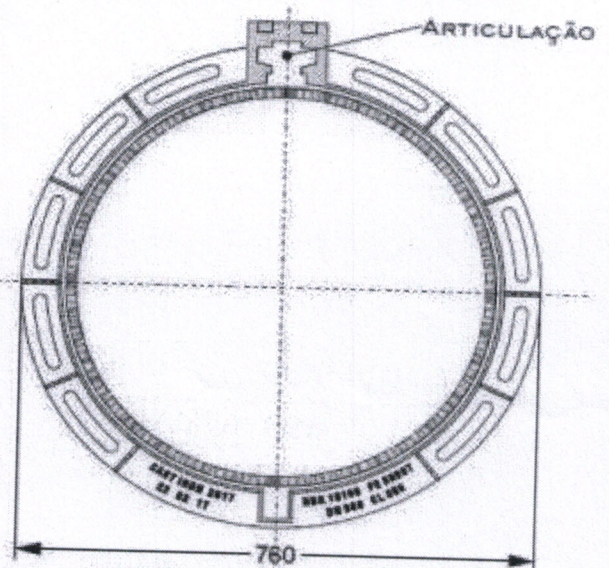

CARGAS DISPONÍVEIS
CL 35
CL125
CL300
D 400
E 600
F 900

	<b>CAST IRON COMERCIAL</b>		<b>RICARDO CÂMARA</b>	
	TAMPÃO CIRCULAR DN600		APROVADO	
	ARTICULADO COM ANEL DE POLIETILENO OU SIMPLES (SEM ARTICULAÇÃO)		REV. 2	1:6
			2020-07-15	