
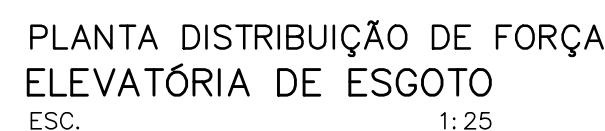


CARGA TOTAL INSTALADA:51,61kVA
DEMANDA :.....30,94kVA
FATOR DE POTÊNCIA MÉDIO:.....0,91
FATOR DE DEMANDA:.....0,60

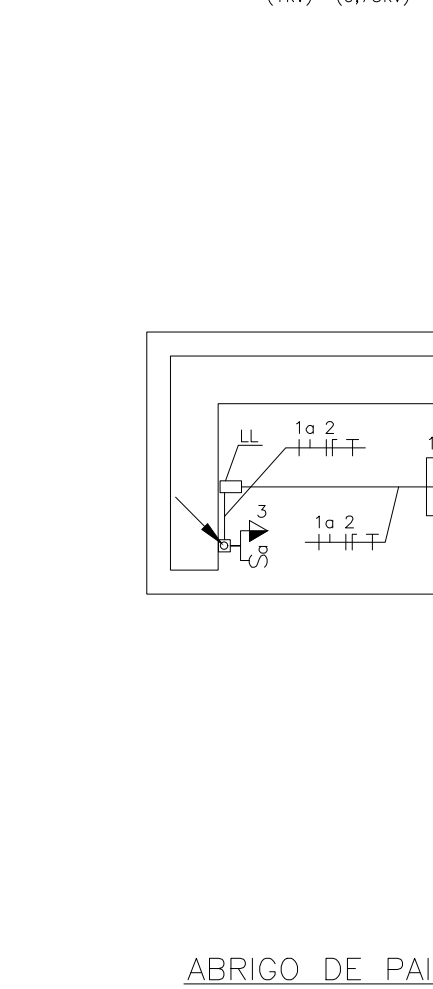

NOTA - OS MATERIAIS DEVEM OBEDECER O MANUAL DO CONSUMIDOR N° 11.

NOTAS

- 1 - COTAS EM CENTÍMETROS, ELEVÇÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;
- 2 - O CONCRETO ESTRUTURAL DEVERÁ SER DOSADO RACIONALMENTE EM LABORATÓRIO. UTILIZAR BRITA DE CALCÁRIO;
- 3 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL $f_{ck}=10$ Mpa;
- 4 - IMPERMEABILIZAR AS PAREDES COM SIKATOP 100 OU SIMILAR, CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE;
- 5 - COBRIMENTO DA ARMAÇÃO $e=4,5$ cm.

CONTRATADA	CONTRATO Nº: RESP. TÉCNICO.: REGISTRO CREA/MG:
CONTRATANTE 	RAZÃO SOCIAL: SAAE-SERVIÇO AUTÁRQUICO DE ÁGUA E ESGOTO CNPJ: 08.682.079/0001-90 RESP. LEGAL: GUILHERME PIMENTA DA SILVA – DIRETOR GERAL

ASSINATURAS

REENDIMENTO: CARMO DO CAJURU / MG
PROLONGAMENTO SÃO LUIZ

TÍTULO:	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO
---------	--

ELÉTRICO (SISTEMA TRIFÁSICO) – PLANTA, DETALHES E ABRIGO DE PAINÉIS

DATA: FEVEREIRO/2025

ESCALA:	INDICADA
---------	----------

01/01

